(一)檢定參考圖

壹、窗型冷氣機線路配線參考

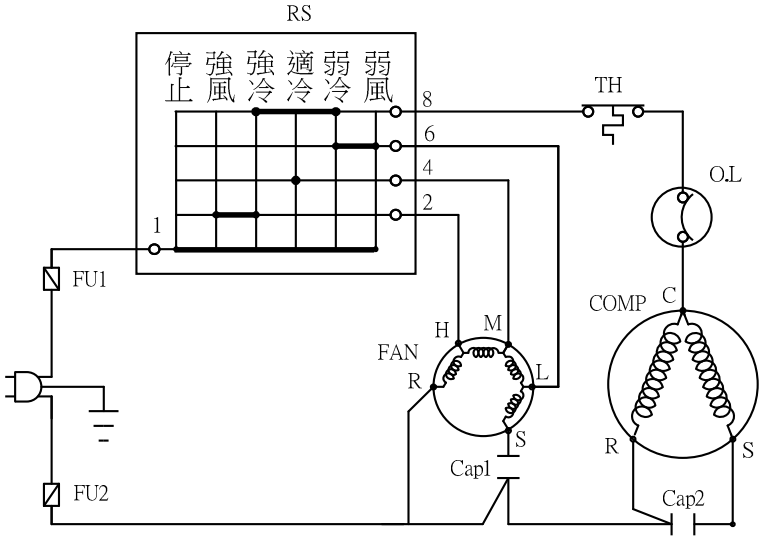

圖(一)　窗型冷氣機線路參考圖

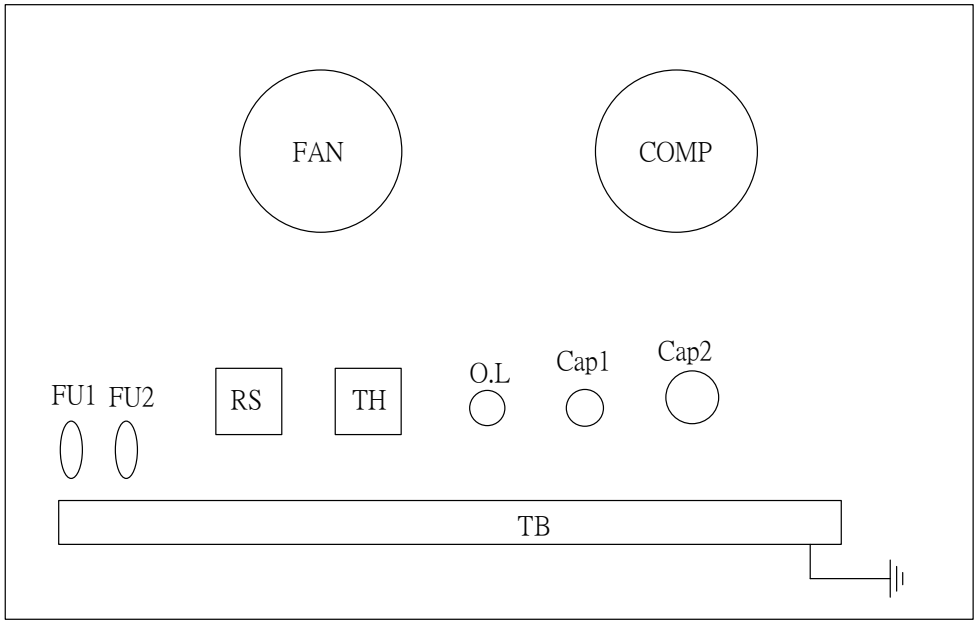

圖(二)　器具配置圖

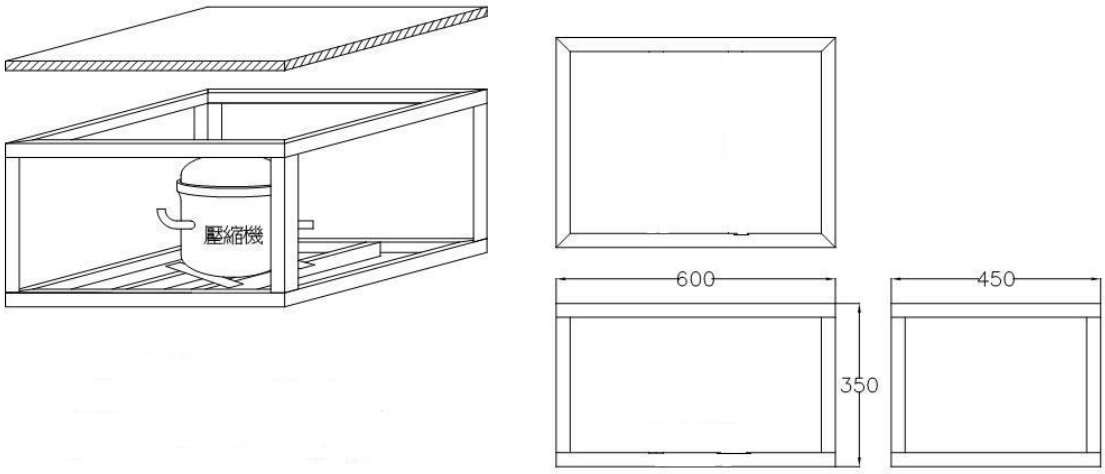

一、組裝：

(1) 箱盤採一體成型鋁合金材料(30*30)組裝而成。

(2) 不含車輪尺寸：寬 600*高 450*長 350mm±10mm。

(3) 上半部面板(鐵質烤漆尺寸：寬 540*長 290mm*1.2mm 含或以上)。

(4) 底層底板(鐵質烤漆尺寸：寬 200*長 290mm*1.2mm 含或以上)

(5) 面板經 CNC 沖床並經酸洗烤漆處理，並固定以下元件，以利配線操作。

(6) **請參考附圖組裝，並裝置四只煞車滾輪。**

貳、冷媒回收機

電源 110V 或 220V/60Hz ，馬力 3/4HP 轉速 1750rpm 電流 8A 無油封，最大承載壓力 38.5bar/3850kPa(558Psi) 回收率 0.2kg/min 以上。

附件：

以上機台煩請派工程師研習，免費指導如何操作與注意事宜等等，時間約 3 小時。